


ポンプマン設置説明図

● 土間コンクリート設置可能

下地コンクリートの場合

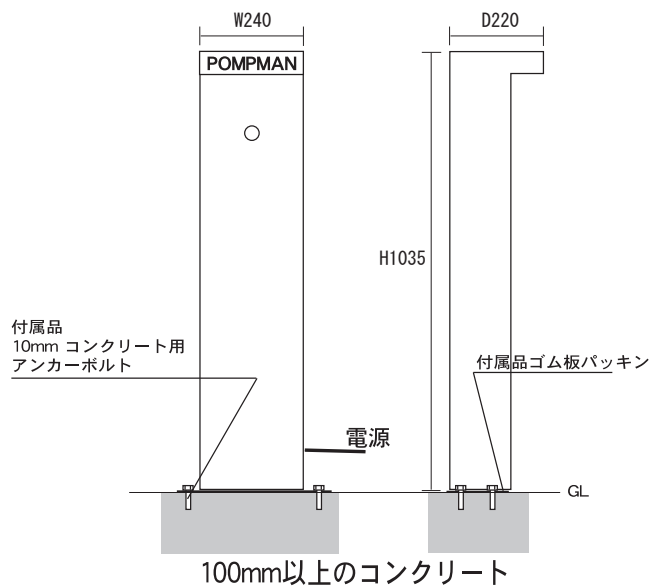


ポンプマン固定アンカーボルト位置



- ・ 「POMP MAN」 本体から1m以内に壁面用外部コンセントをご用意下さい。
(AC100V : 153W)

● 下地がコンクリート以外の場合の基礎工事

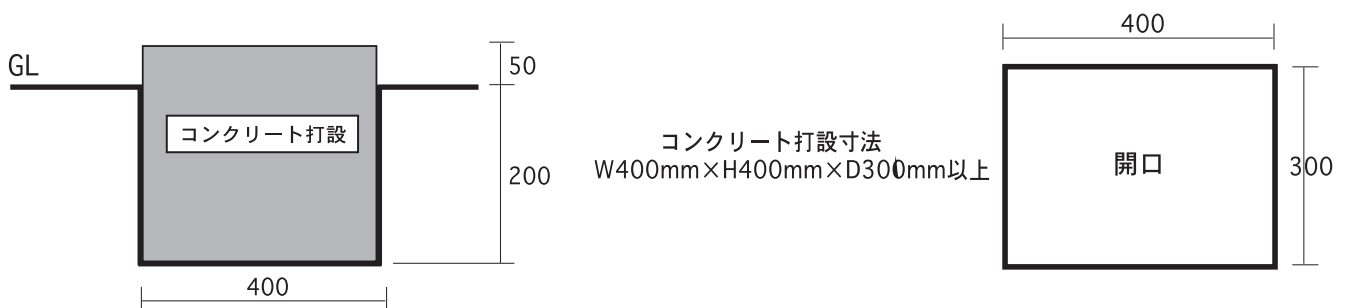

*コンクリート打設後、夏季5日間、冬季10日間の乾燥期間を置き、その後アンカーボルト用の穴を振動ドリルで開けて下さい。